


COLOCACIÓN JUNTA DILATACIÓN EN EXTERIOR

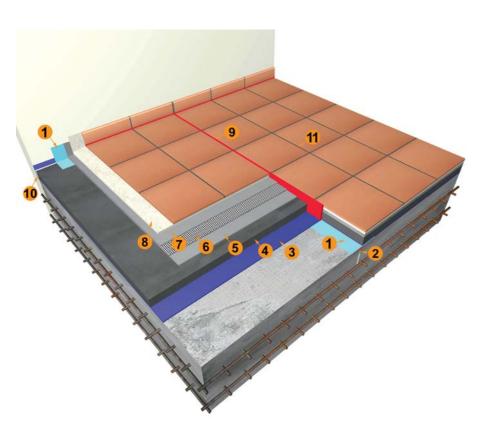

- 1 Banda elástica impermeabilización.
 - 2 Fondo de junta.
- 3 Lamina de desolidarización
- 4 Recrecido de mortero de 4 a 6 cm.
- 5 1ª Capa de impermeabilizante
- 6 Malla impermeabilizante
- 7 2ª Capa de impermeabilizante
- 8 Cemento cola C2 TE S1
- 9 Sellado de la junta de dilatación y junta de rodapié, con masilla elástica e impermeable.
- 10 Lámina porexpan, junta perimetral..
- Rejuntado de junta de las baldosas con un CG2 W